


Pompownia P-2

- ZK/TL - Złącze kablowo-pomiarowe ZE
- TZ - Skrzynka zasilająca
- SZS - Szała zasilająco-sterownicza pompowni w.g DTR zastosowanego urządzenia
- Z - Uziom szpiłkowy min. 3,0m

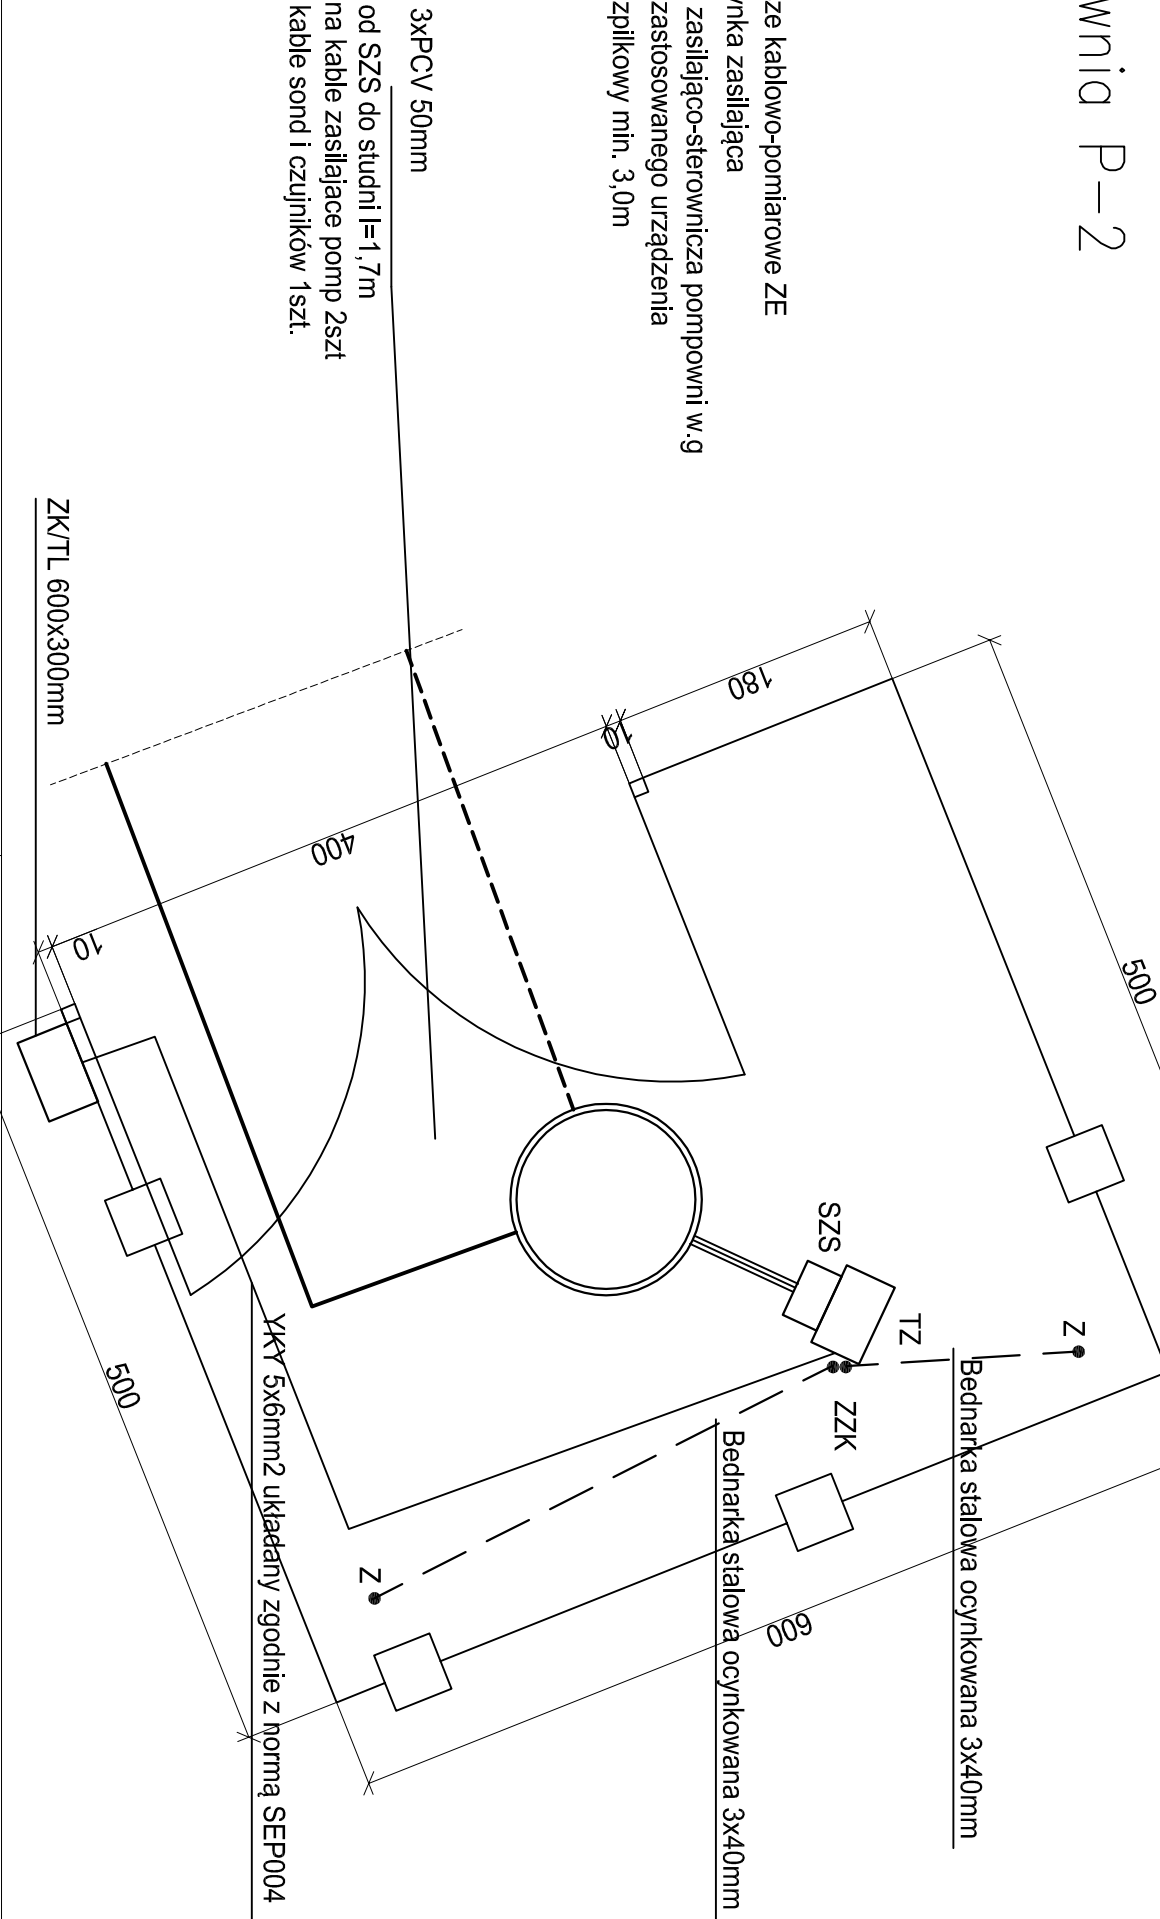

ul. Bór 180
42-202 Częstochowa
tel.: 34 3245161

GMINA SZCZĘKOCINY
UL. SENATORSKA 2, 42-445 SZCZĘKOCINY

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Szczekocinach, rejon ulic: Dębowa, Leśna i Żarnowiecka
jednostka ewidencyjna: 231608_4 Szczekociny, Obręb 0001
PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW P2
ul. Leśna, 42-445 Szczekociny, numer działek: 1214

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY

Projektował: mgr inż. Jan Kustrzanowski UAN-VIII-7342/156/94 SLK/IE/1552/02 31.01.2022

Opracował:

Sprawdził: mgr inż. Grzegorz Drelich SLK/0605/P00E/04 SLK/IE/1421/02 31.01.2022

Plan instalacji elektrycznych pompowni P2
Rozmieszczenie urządzeń

Skala: 1:100
Nr rysunku: E-1