


# Pompownia P-2

- ZK/TL -Złącze kablowo-pomiarowe ZE
- TZ - Skrzynka zasilająca
- SZS -Szała zasilająco-sterownicza pompowni w.g
- DTR zastosowanego urządzenia
- Z - Uziom szpiłkowy min. 3,0m

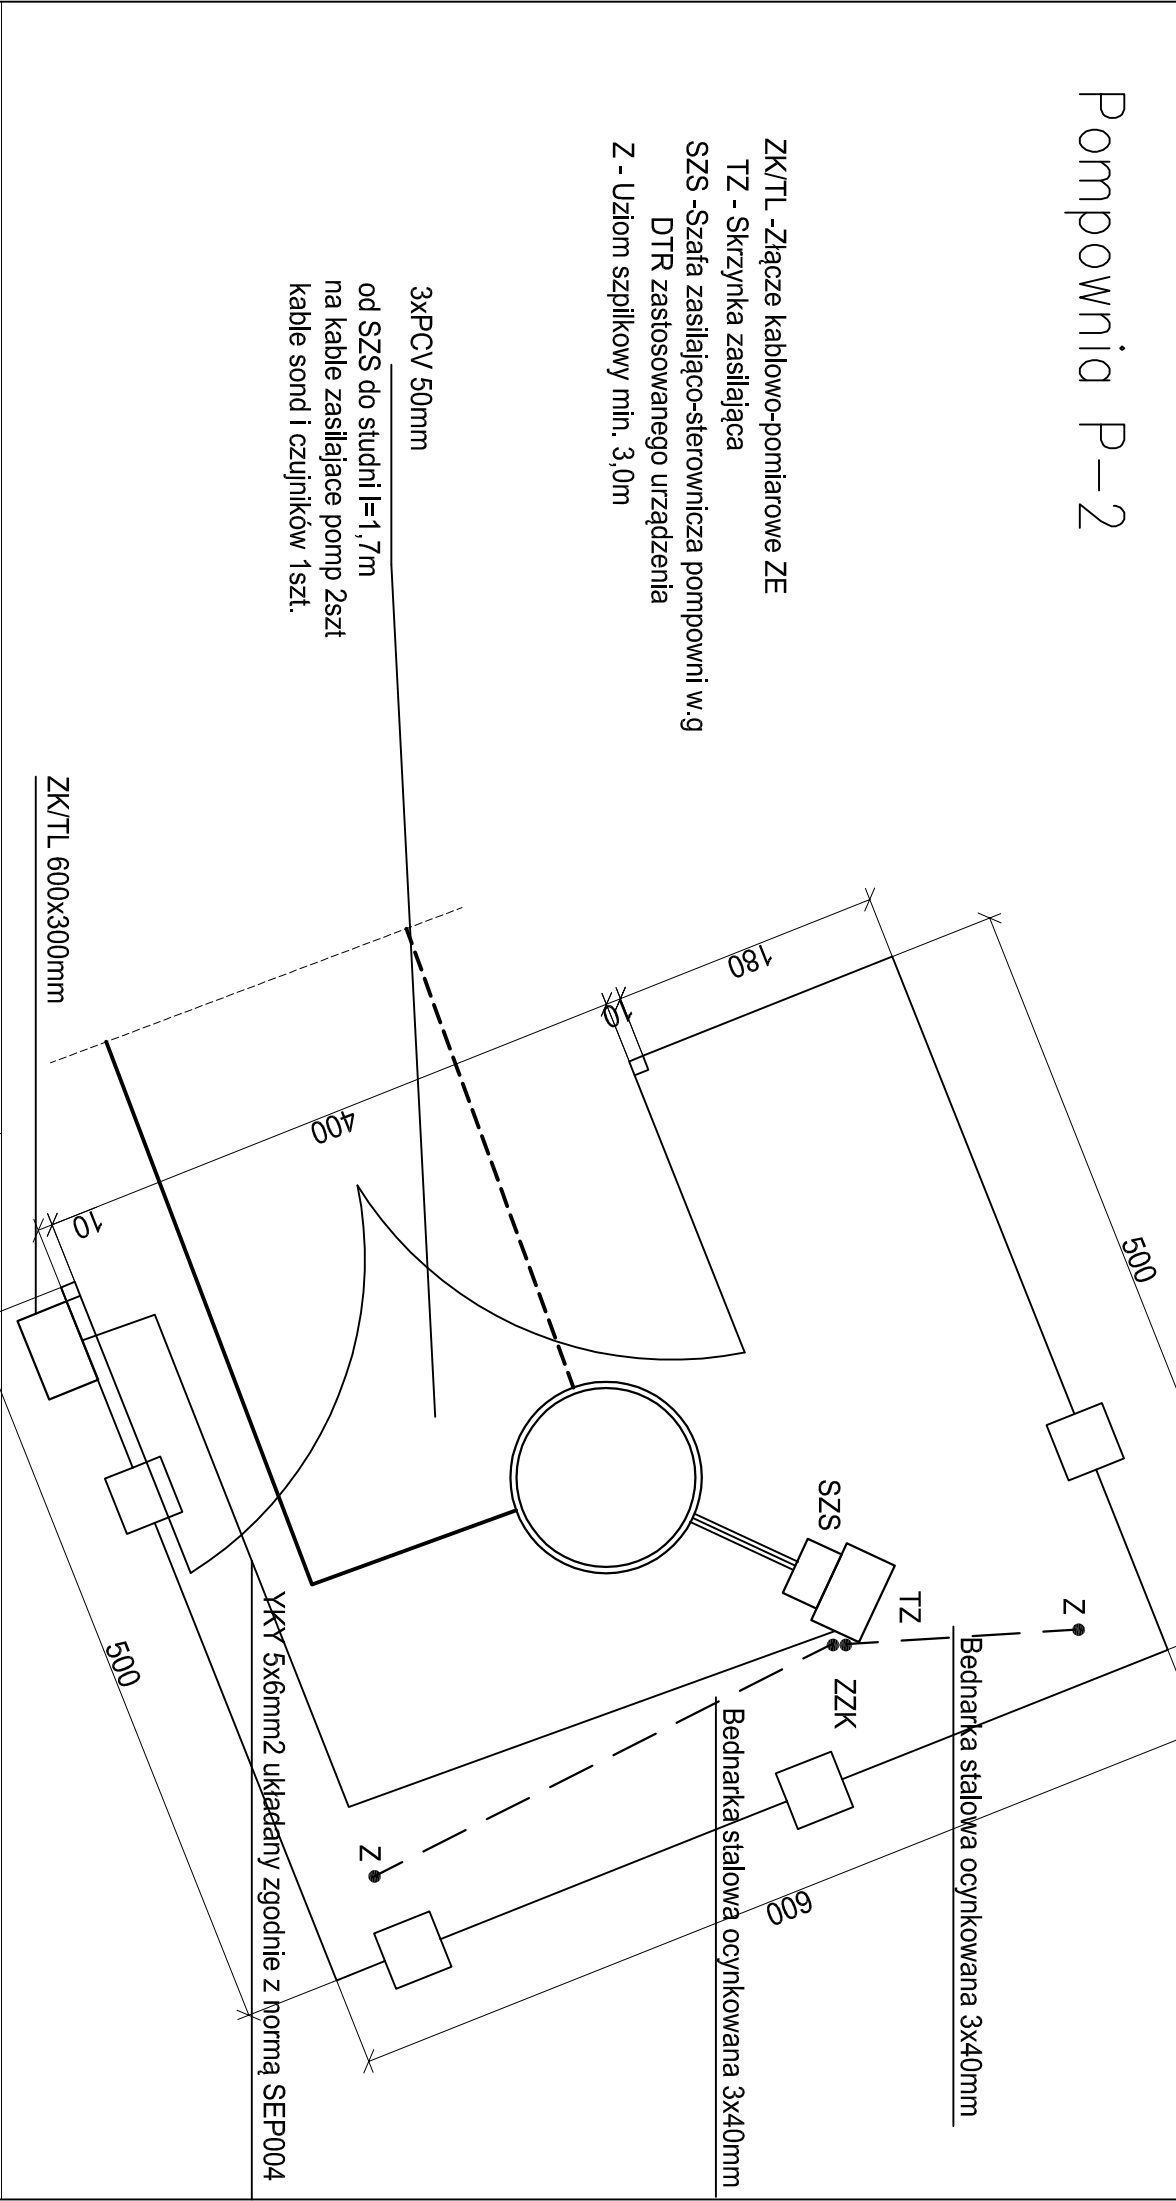

ul. Bór 180  
42-202 Częstochowa  
tel.: 34 3245161

GMINA SZCZĘKOCINY  
UL. SENATORSKA 2, 42-445 SZCZĘKOCINY

Temat: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Szczekocinach, rejon ulic: Dębowa, Leśna i Żarnowiecka  
jednostka ewidencyjna: 231608\_4 Szczekociny, Obręb 0001  
PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW P2  
ul. Leśna, 42-445 Szczekociny, numer działek: 1214

Faza: PROJEKT TECHNICZNY			
Projektował:	mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN-VIII-7342/156/94 SLK/IE/1552/02	31.01.2022
Opracował:			
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605/P00E/04 SLK/IE/1421/02	31.01.2022
Plan instalacji elektrycznych pompowni P2		Skala:	Nr rysunku:
Rozmieszczenie urządzeń		1:100	E-1