


Pompownia P-1

ZK/TL 600x300mm

700

YKY 5x6mm2 układany zgodnie z normą SEP004

ZK/TL - Złącze kablowo-pomiarowe ZE
TZ - Skrzynka zasilająca
SZS - Szafa zasilająco-sterownicza pompowni w.g.
DTR zastosowanego urządzenia
Z - Uziom szpiłkowy min. 3.0m

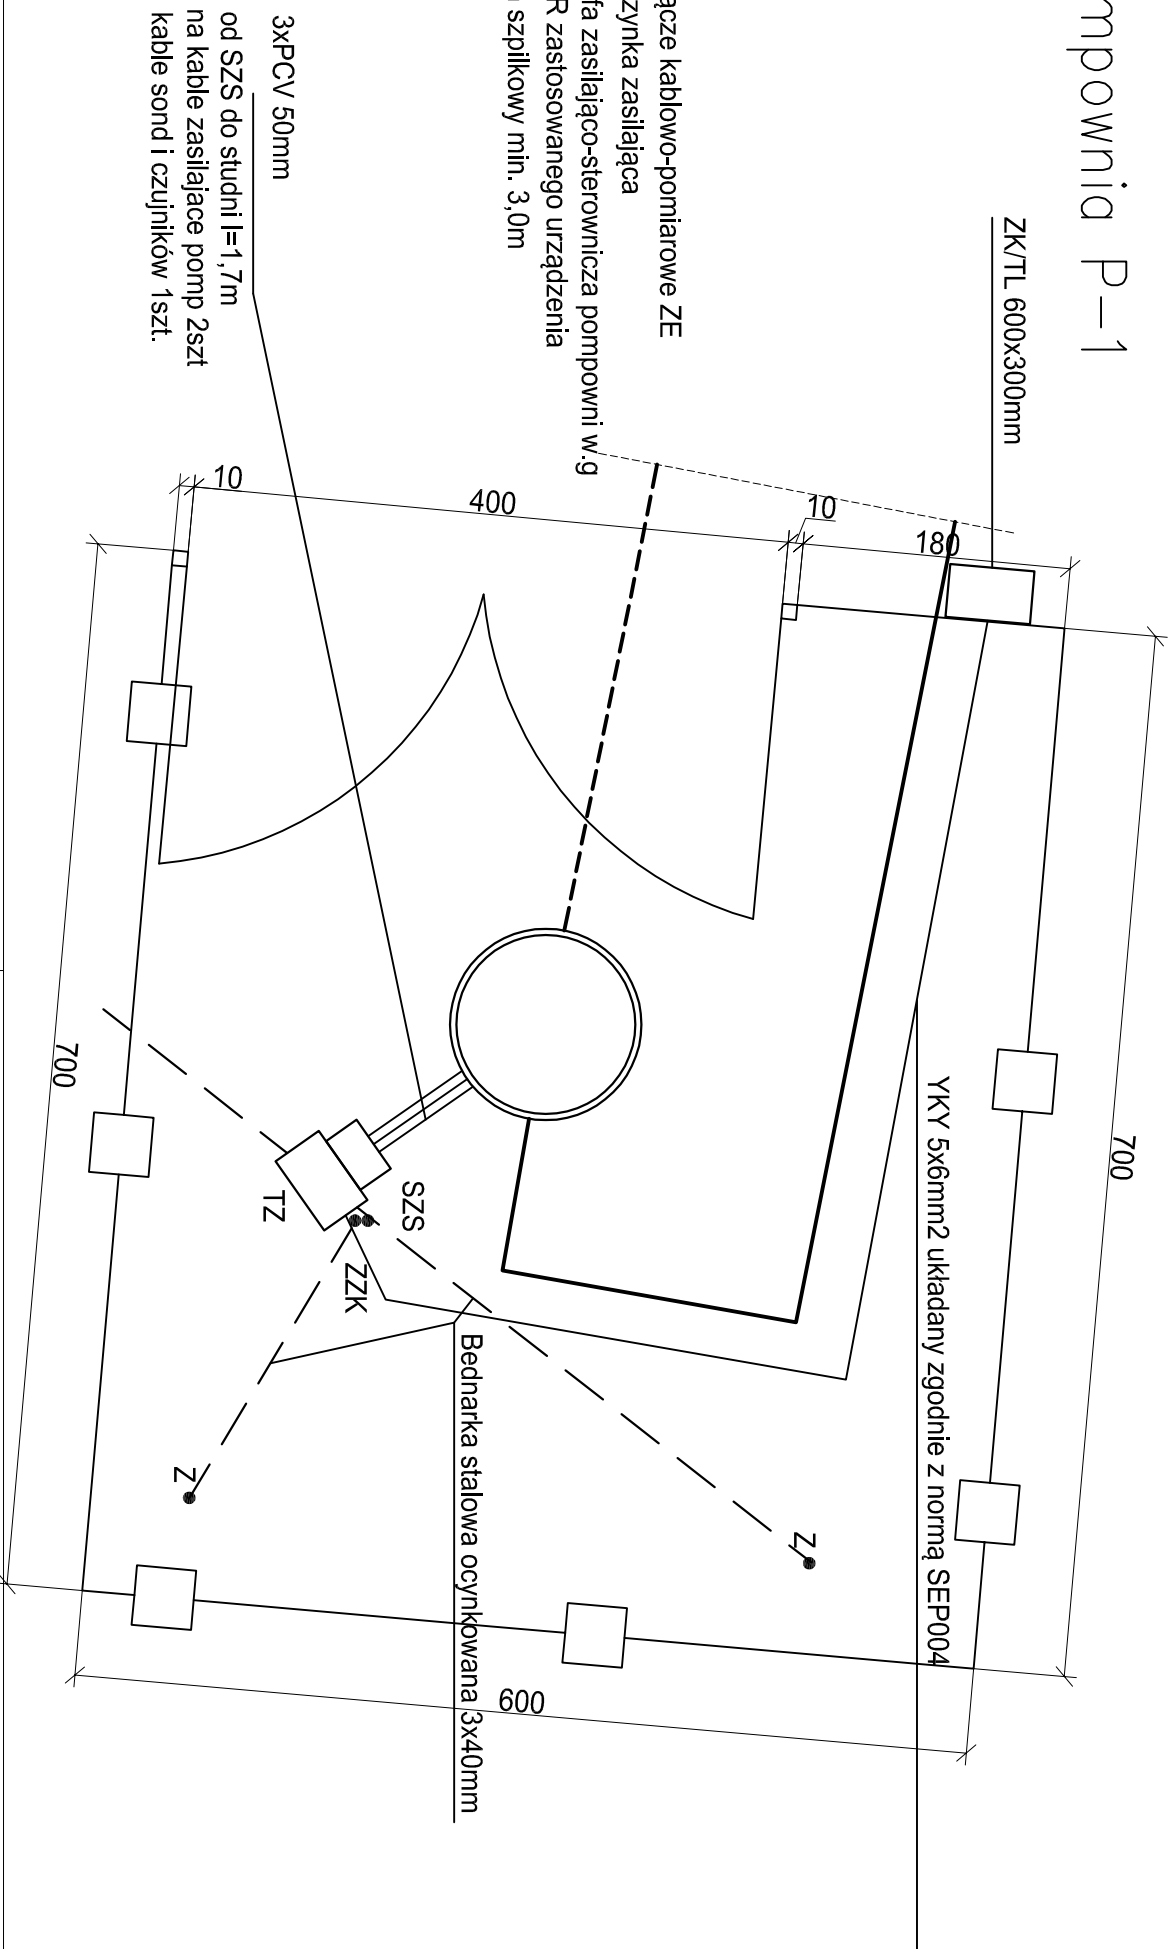

neon
www.neon.net.pl

ul. Bór 180
42-202 Częstochowa
tel.: 34 3245161

ul. Bór 180
42-202 Częstochowa
tel.: 34 3245161

Investor:

GMINA SZCZĘKOCINY
 UL. SENATORSKA 2, 42-445 SZCZĘKOCINY

Temat:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Szczekocinach, rejon ulic: Dębowa, Leśna i Żarnowiecka
jednostka ewidencyjna: 231608_4 Szczekociny. Obręb 0001
PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW P1
ul. Żarnowiecka, 42-445 Szczekociny, numer działek: 1151/7

Faza: PROJEKT TECHNICZNY

Projektował:	mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN-VIII-7342/156/94 SLK/IE/1552/02
--------------	----------------------------	--

31.01.2022

Opracował:

Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605/P00E/04 SLK/EF/1421/02	31.01.2022
------------	---------------------------	------------------------------------	------------

Plan instalacji elektrycznych pompowni P1

Skala:
1:100

Nr rysunku:
E-1