




POŁĄCZENIE PRZY WYMIANIE CZĘŚCI ELEMENTU O WYMIARACH b>100mm h=160-180mm

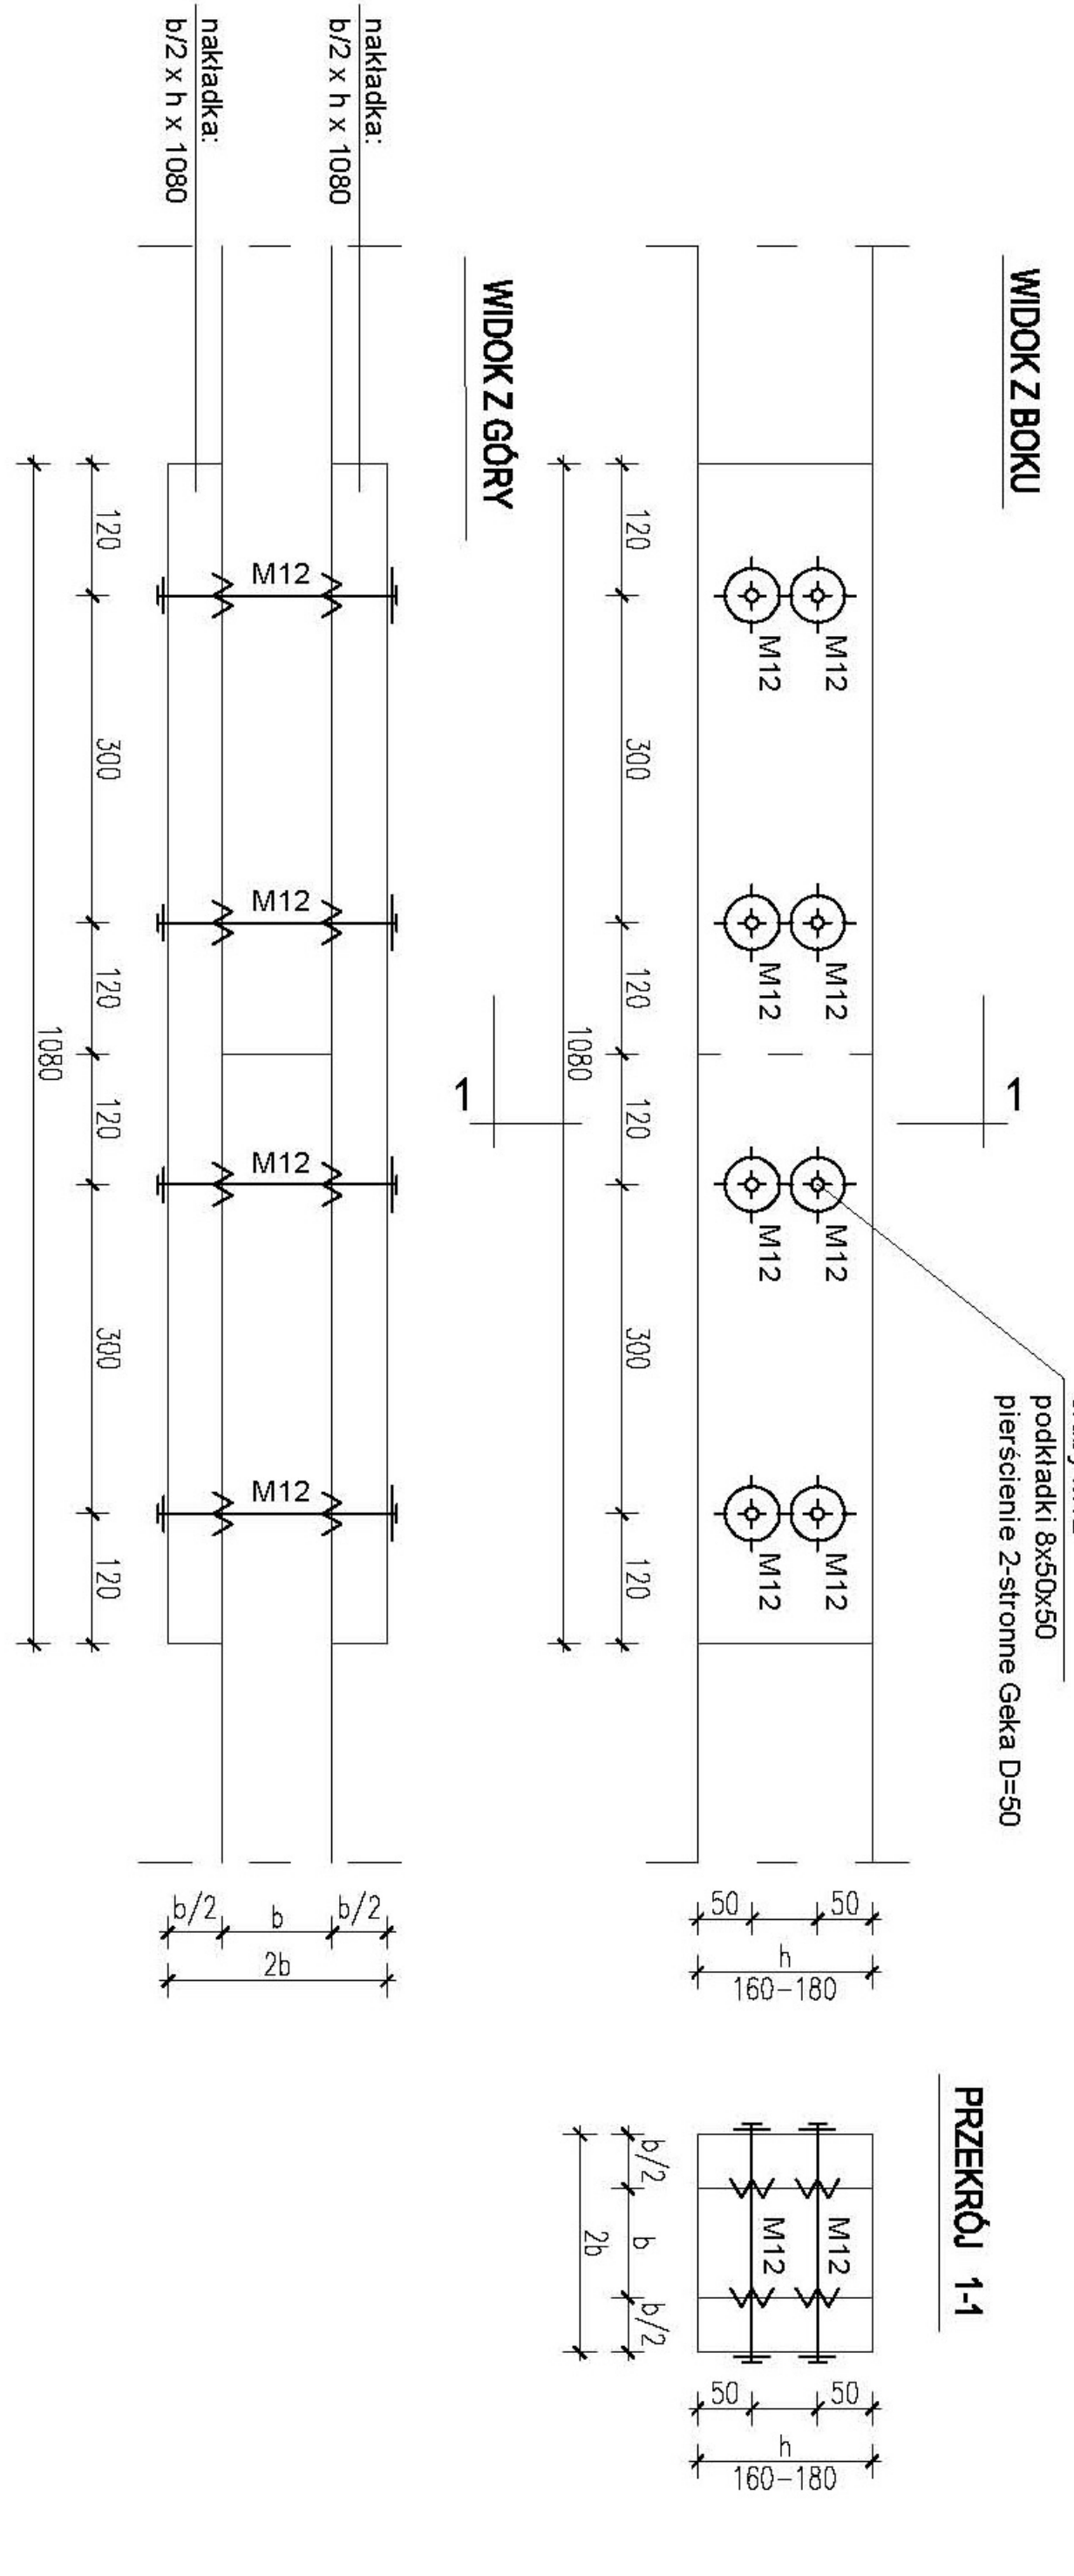


POŁĄCZENIE PRZY WYMIANIE CZĘŚCI ELEMENTU O WYMIARACH b>120mm h=190-210mm

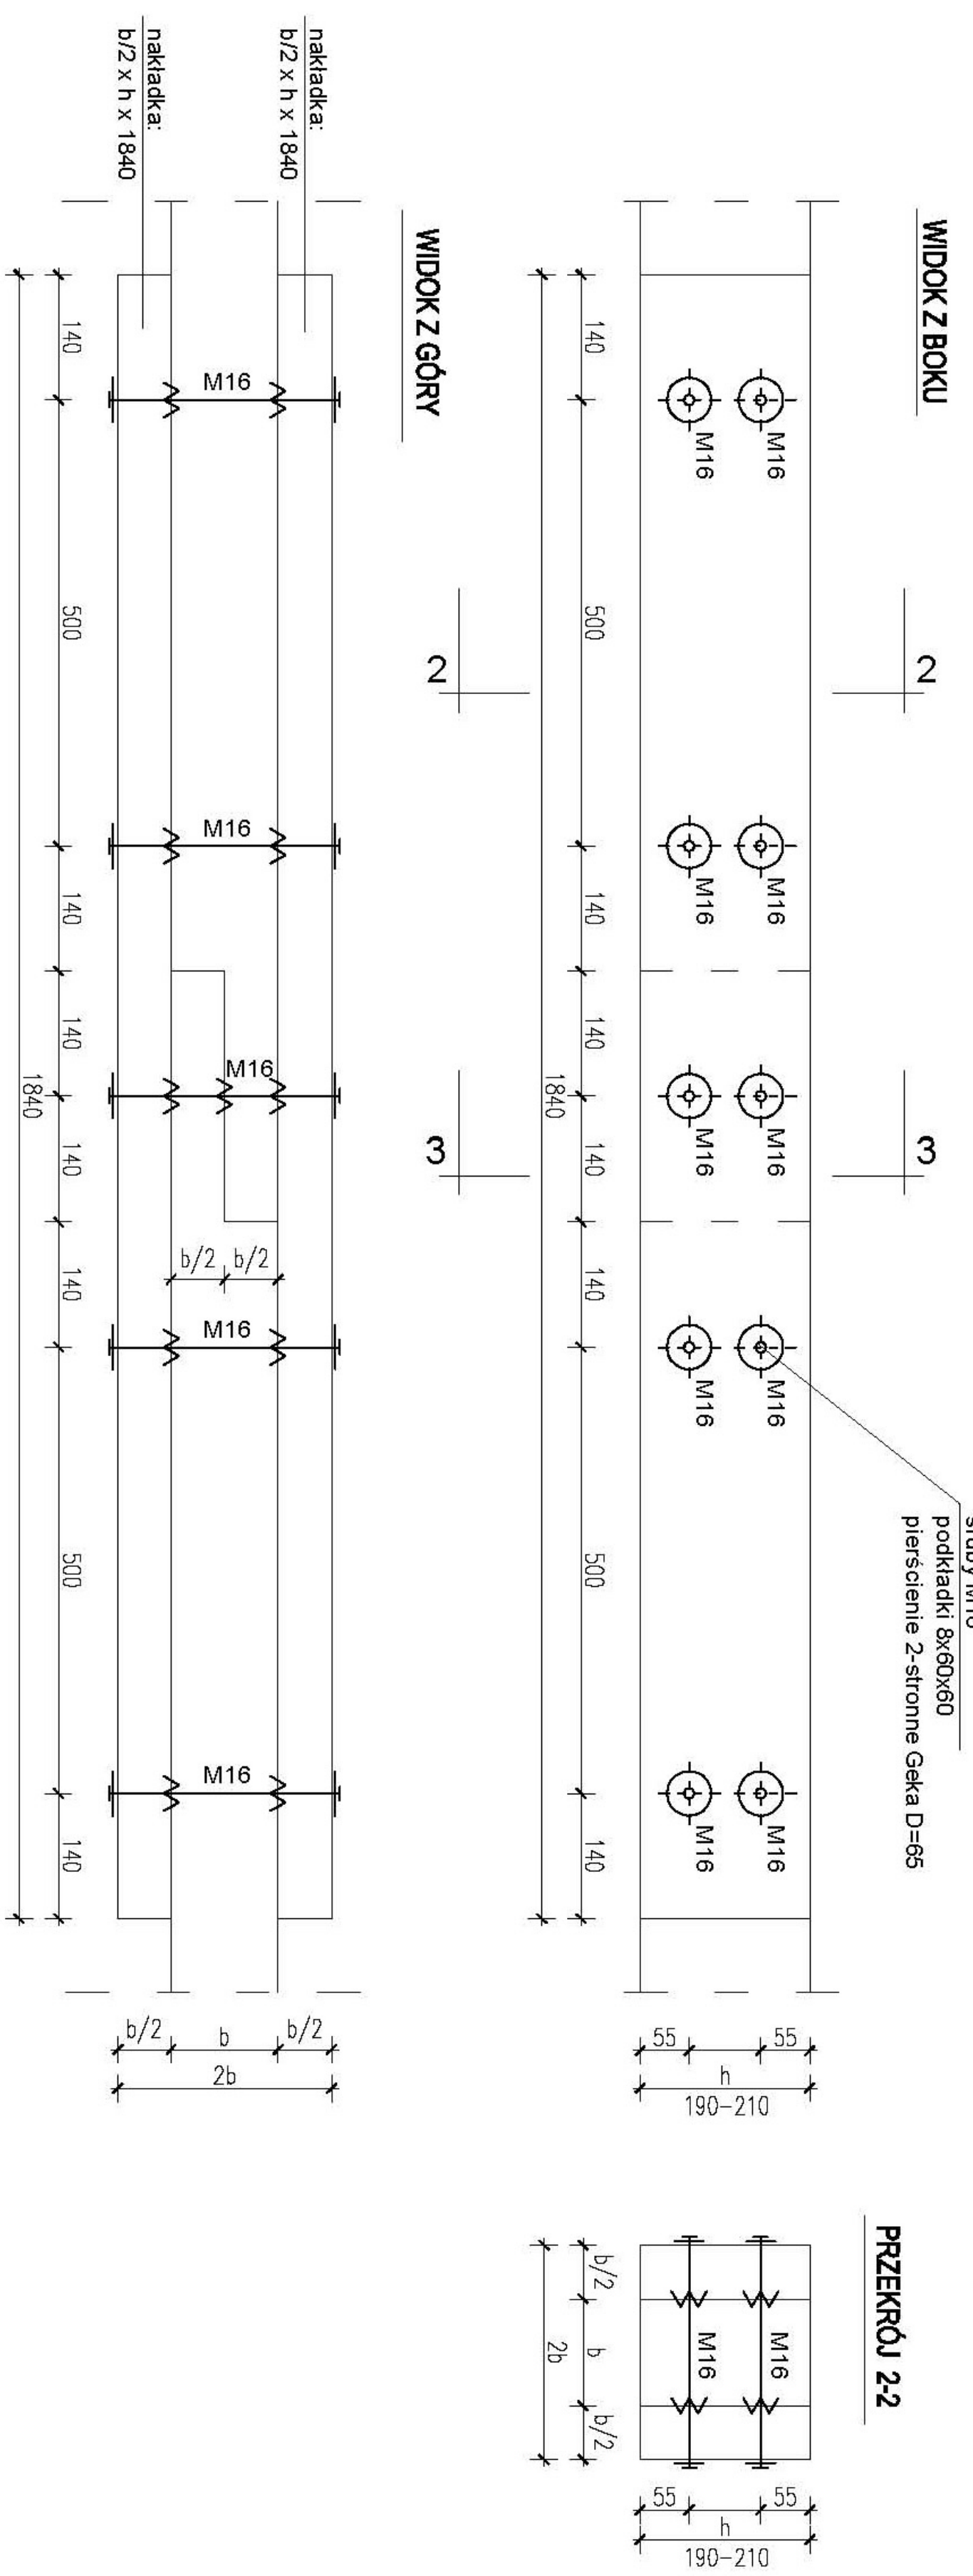


POŁĄCZENIE PRZY WYMIANIE CZĘŚCI ELEMENTU O WYMIARACH b>120mm h=220-240mm

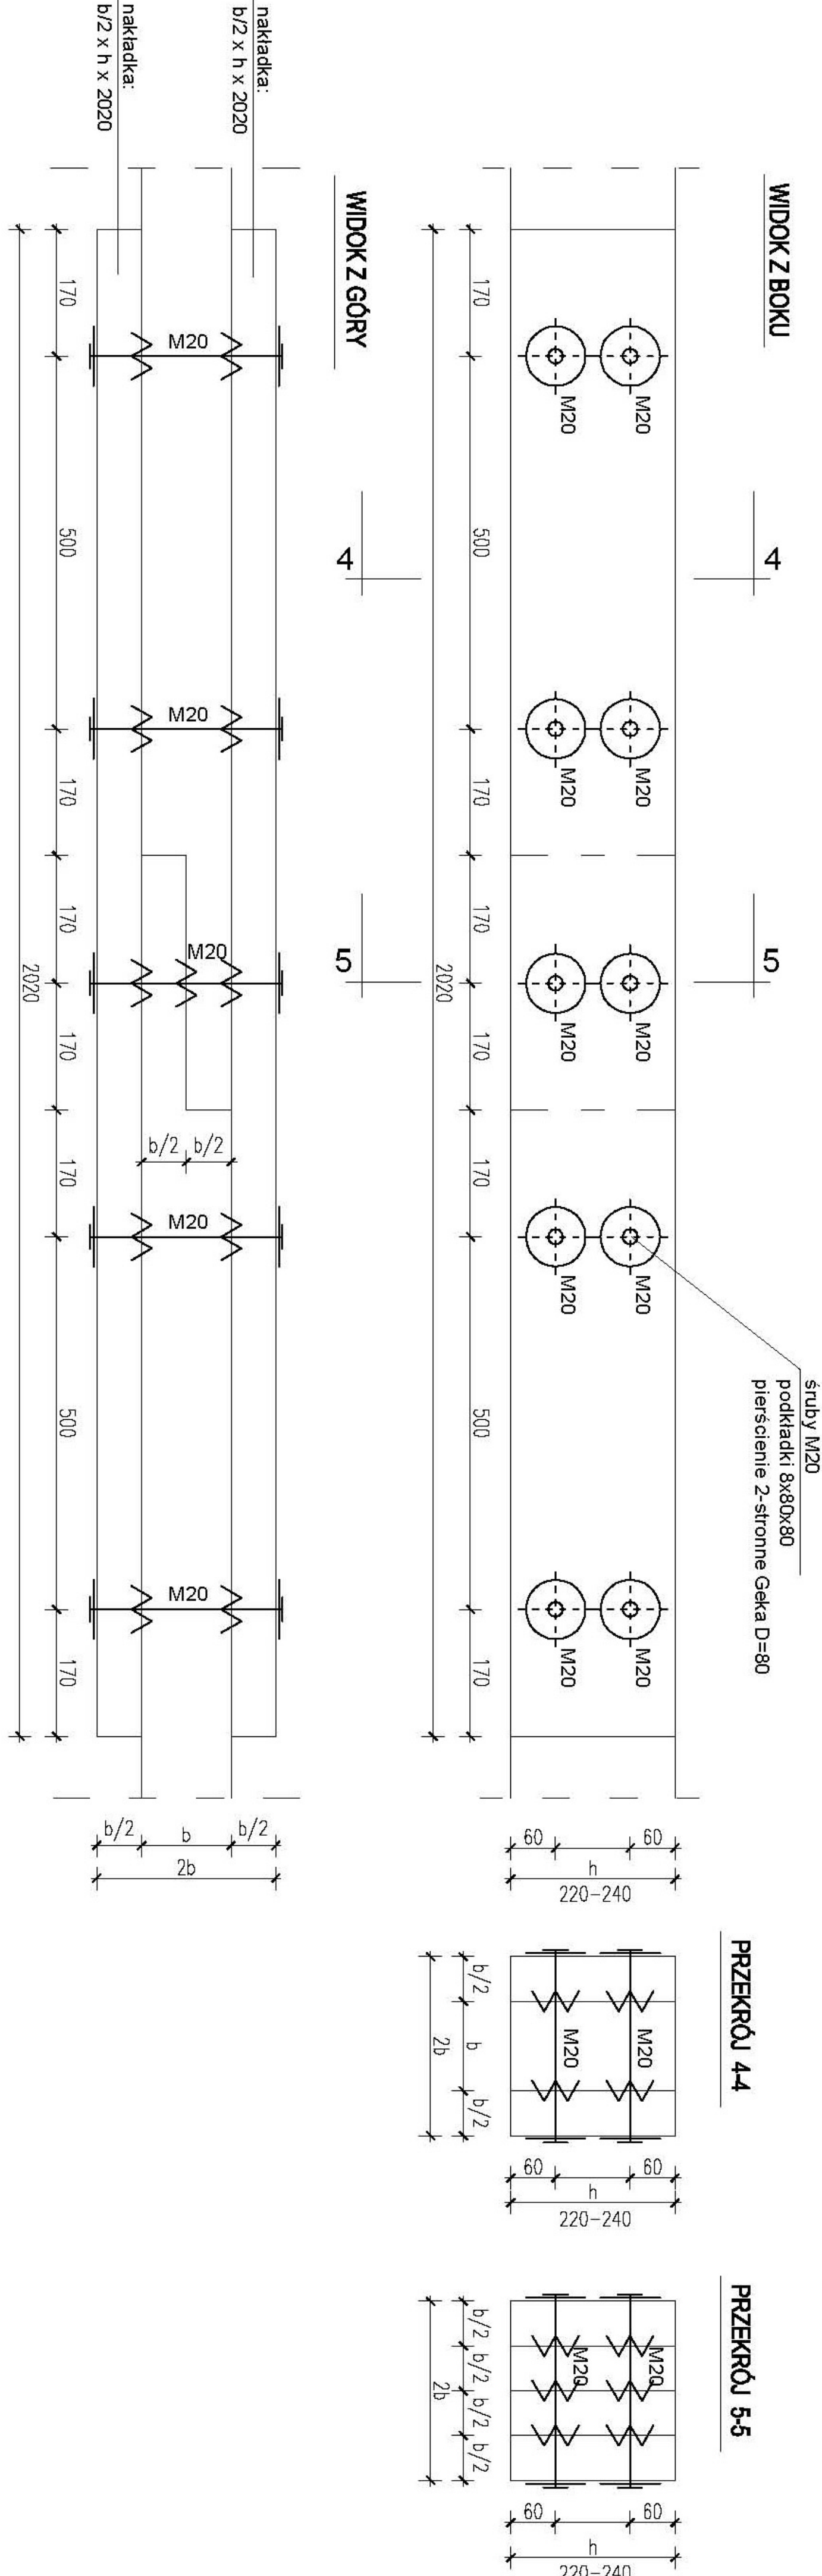

POŁĄCZENIE PRZY WYMIANIE CZĘŚCI ELEMENTU O WYMIARACH b>120mm h=250-280mm

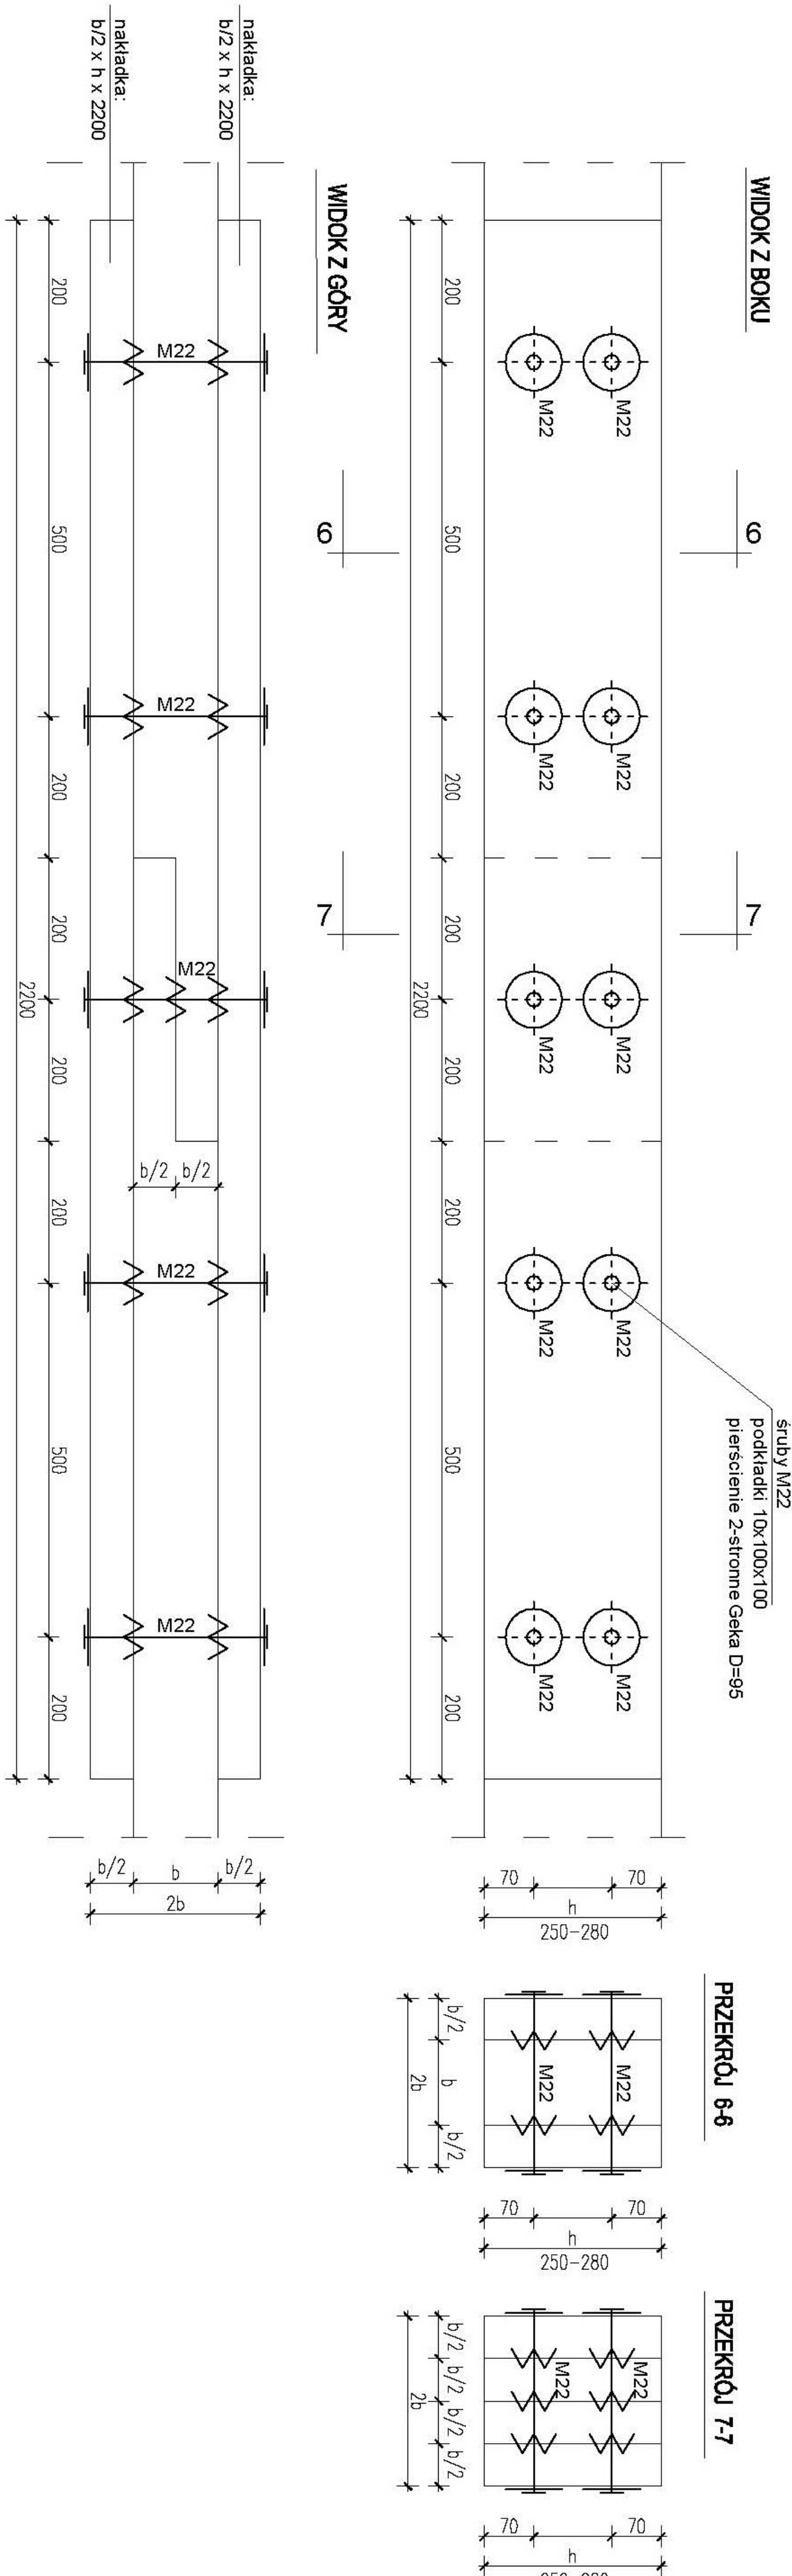

POŁĄCZENIE PRZY WYMIANIE CZĘŚCI ELEMENTU O WYMIARACH b>120mm h>290mm

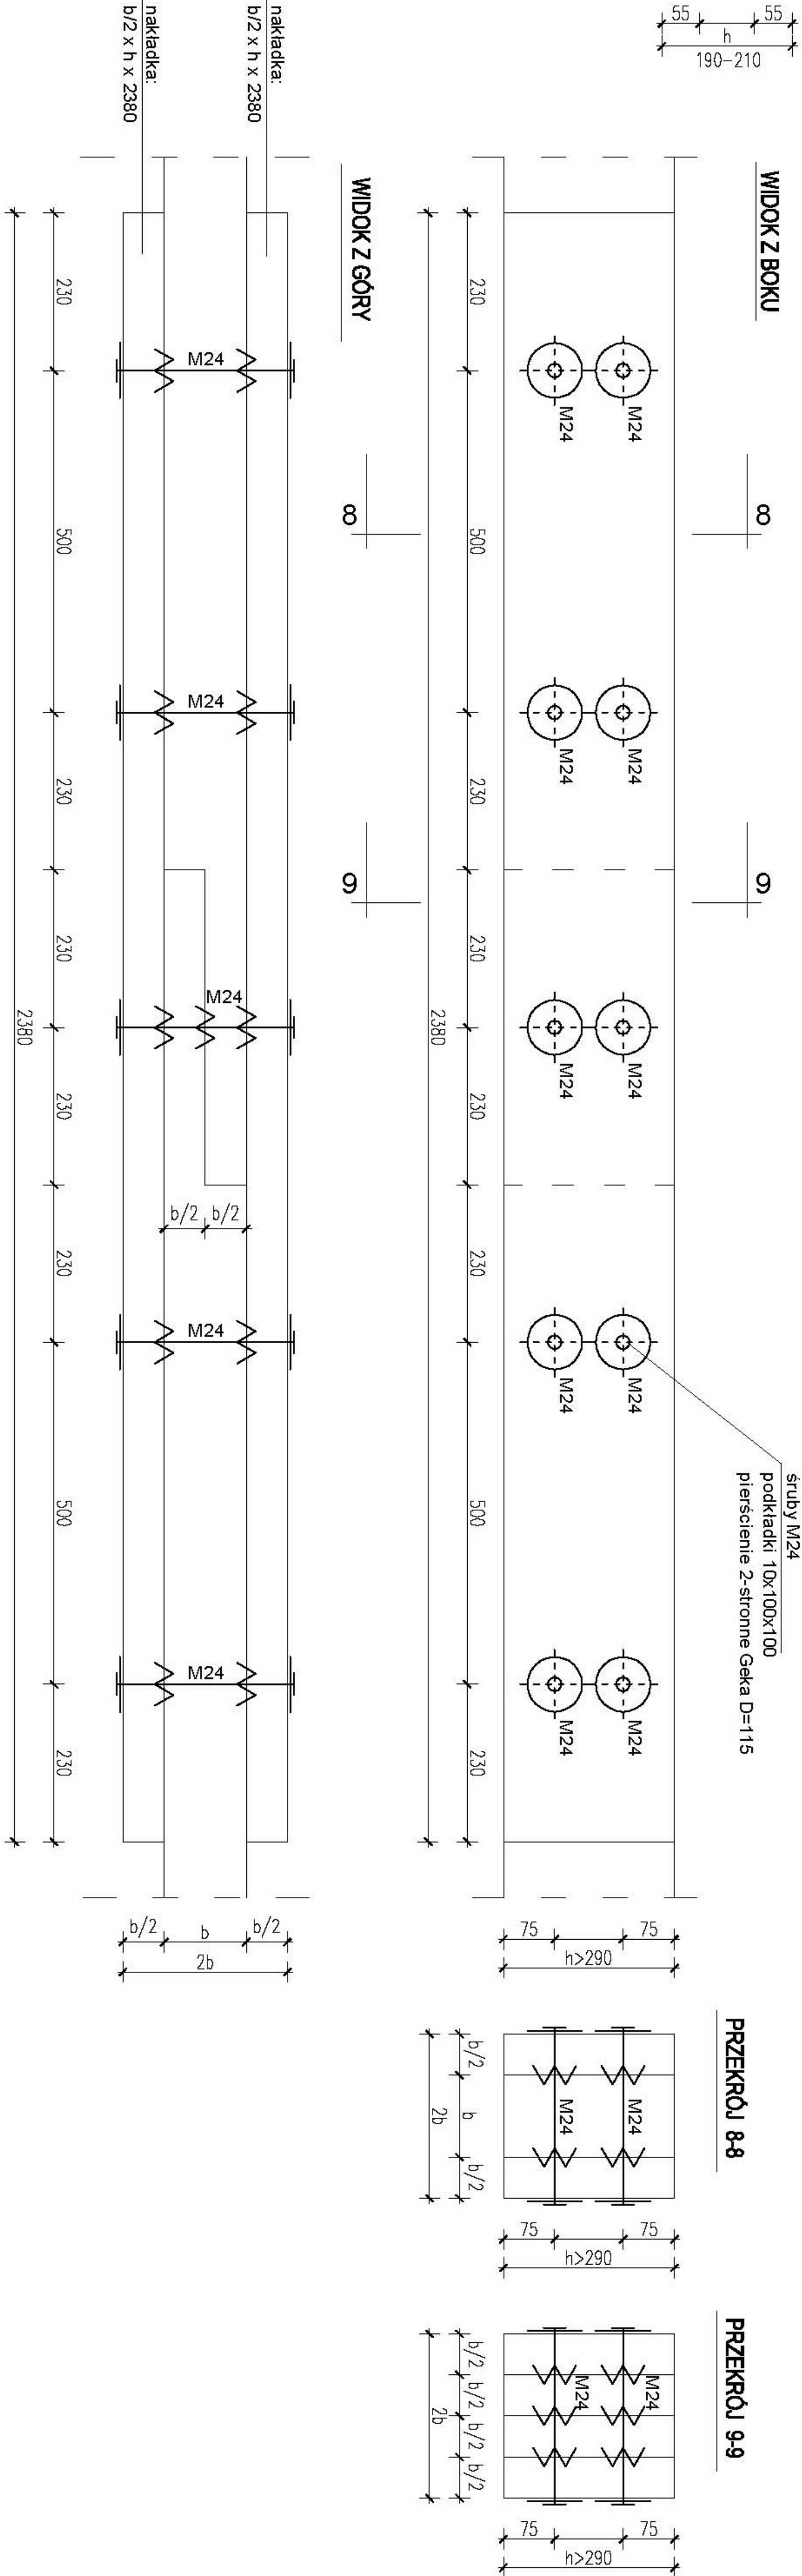

**UWAGA:**  
- połączenia zaprojektowano zgodnie z wymogami PN-81/B-03150.03

**UWAGA:**  
- na rysunku podano sposób łączenia elementów dachów (krokwie, płatwie, tramy) w zależności od przekroju elementu, z doborem średnicy połączenia Goka do przekroju elementu,  
- elementy zniszczone konstrukcji rozporowej (ak rozporzy, zastawki, stolce leżące i wiszące) należy wymieniać w całości,  
- połączenia elementów nowo wbudowywanych z istniejącymi należy wykonać jako ciesielskie, jak istniejące.

**STAL: S13S**  
**DREWNO: C27**  
Drewno sosnowe o wilgotności nie przekraczającej 12%.

ZLECENIODAWCA:		F.D.U.B "EuroProjekt", 32-014 Brzezcie 407 k/Krakowa	
Gmina Szczekociny z siedzibą:		e-mail: europojekt@wp.pl lub tel.kom. 508-315-015	
42-445 Szczekociny, ul.Senatorska 2		Autor dokumentacji	
TEMAT:		Przebudowa oficyny północnej wchodzącej w skład Zespołu Pałacowo-Parkowego	
w Szczekocinach polegająca na wymianie stropów drewnianych nad piwnicą i drugą kondygnacją, części więźby dachowej, remontu zdesztrowanych murów i elewacji. Odprowadzenie wód deszczowych, przeniesienie instalacji ogólnowej.		Przebieg robót nad Zespołem Pałacowo-Parkowym	
NAZWA PRYSUNKU:		BRANŻA: ARCHITEKTURA	
Połączenia elementów drewnianych więźby dachowej.		KONSTRUKCJA	
Nr rysunku:		19.PB	
Data:		czerwiec 2024 rok.	
SKALA:		1 : %	