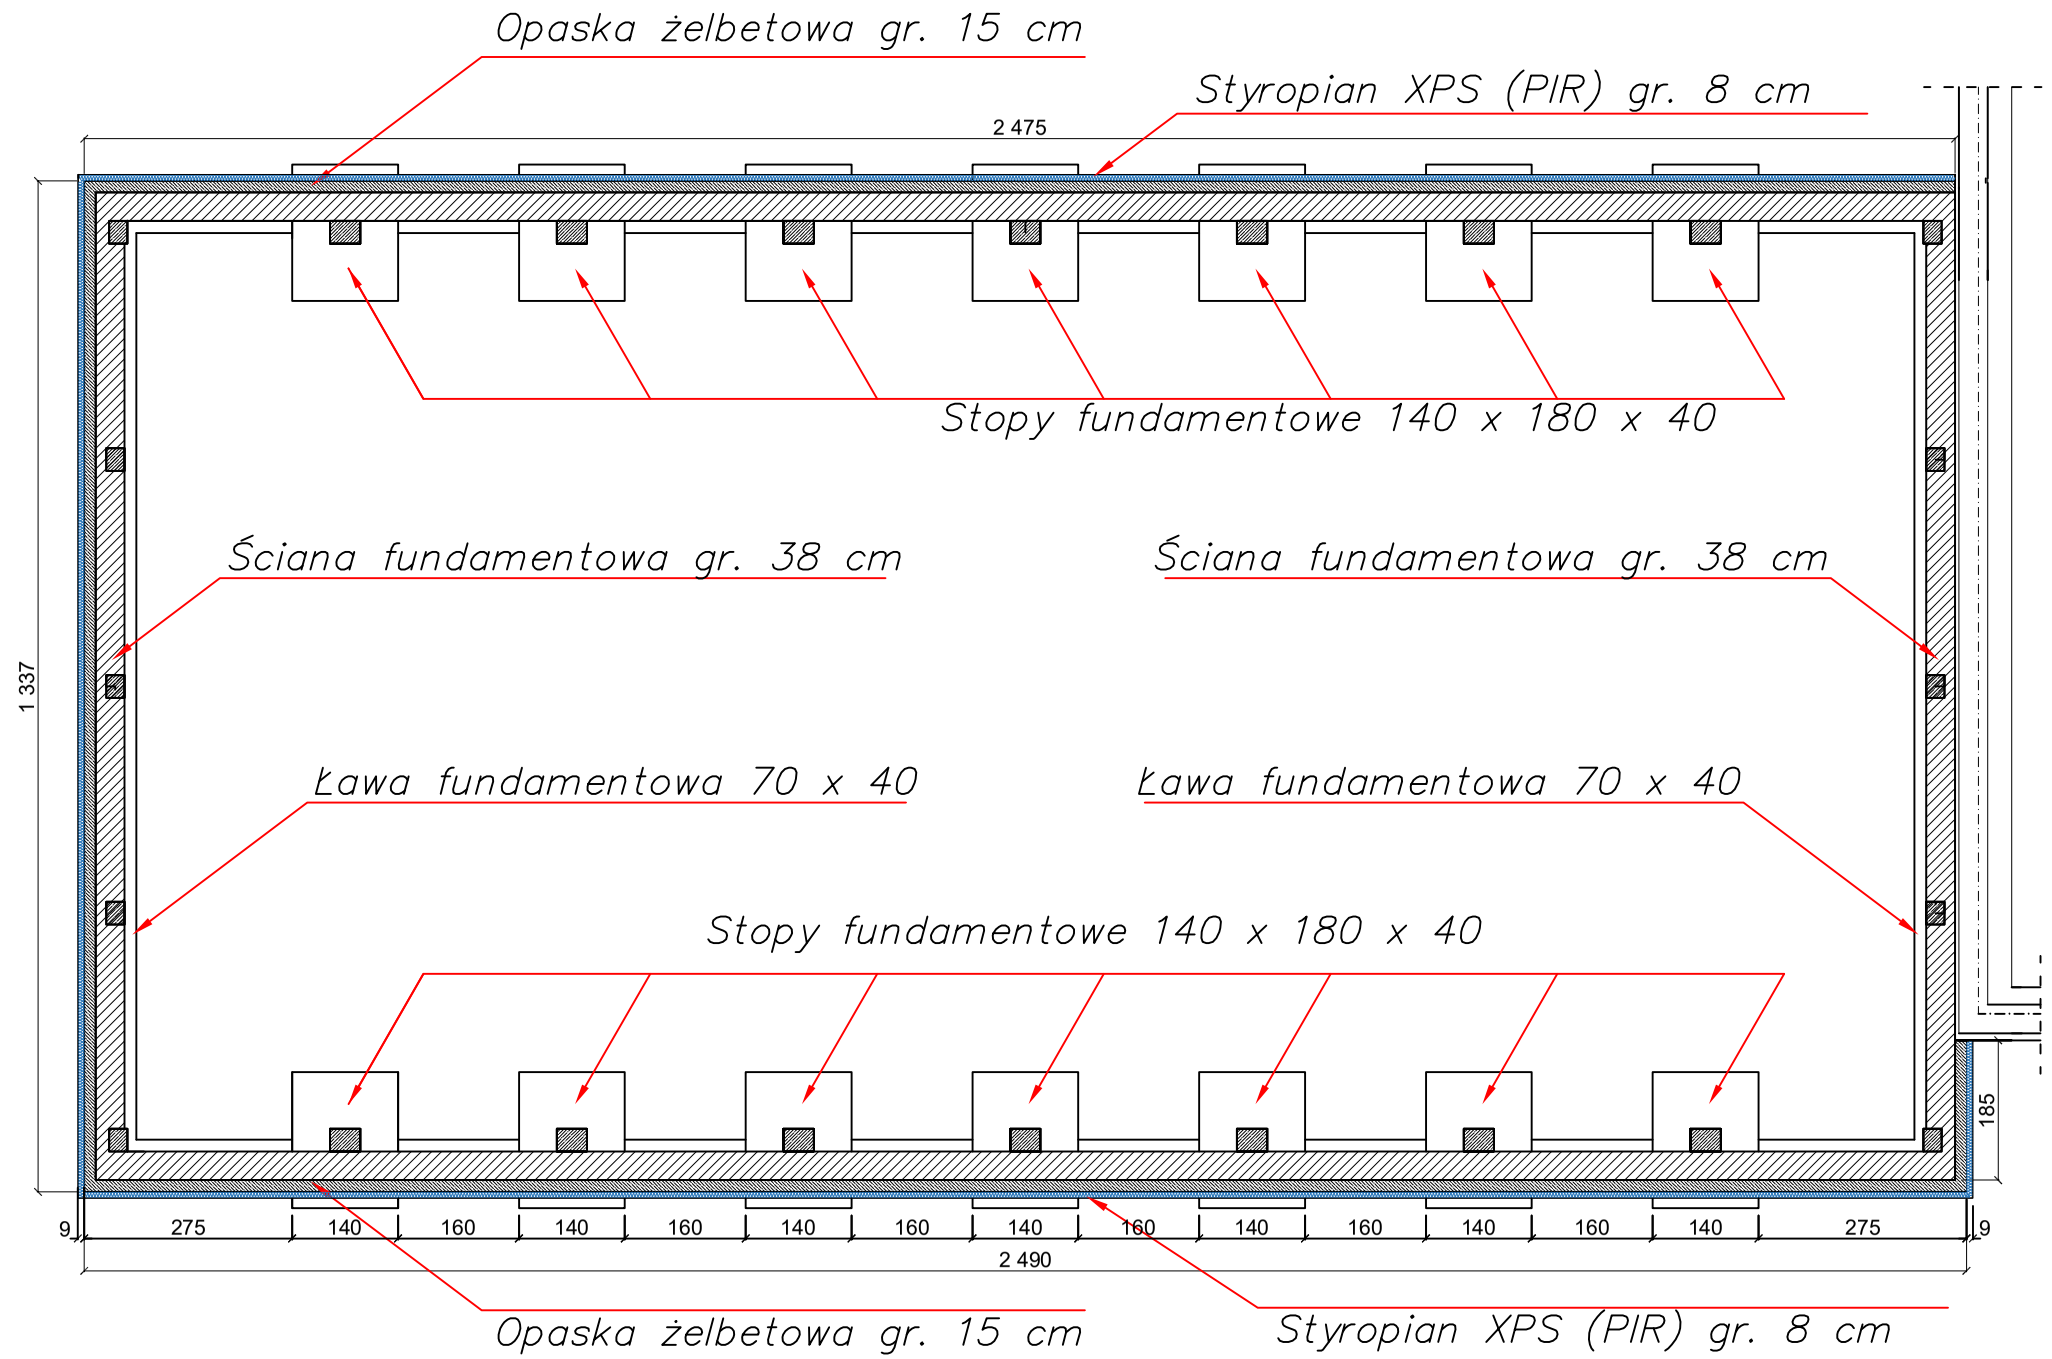

Szczegóły robocze:

Elementy opaski wzmacniającej fundament należy wykonać z betonu kl. C25/30 wg PN-EN 206-1:2003 w klasie ekspozycji XC2 (min. klasa wodoszczelności W8 wg PN-88/B-06256) zbrojonego:

Żelbetową opaskę wzmacniającą ścianę fundamentowa należy trwale połączyć z istniejącym fundamentem za pomocą kotew ze stali żebrowej Ø 16 co ok. 0,5 m w czterech poziomach.

Opaska żelbetowa grubości 15 cm – zbrojona prętami Ø 12 co 20 cm. ze stali klasy AIIIN (B500SP) + pręty rozdzielcze Ø 8 co 30 cm.

Górną opaskę żelbetową należy też trwale połączyć z istniejącą ścianą fundamentową za pomocą kotew ze stali żebrowej Ø 16 co ok. 0,5 (w miarę możliwości),

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY
inż. Krzysztof Olczyk
upraw. Nr RZE/X/004/09
KIELCE
PL 25-635 KIELCE, ul. Puscha 18. tel. +48 515 188 960 ; mail: pbsok@wp.pl

ZLECENIE	5/2022	ZLECENIODAWCA:	Gmina Szczekociny, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny
TEMAT	PROJEKT TECHNICZNY PRAC MODERNIZACYJNYCH BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W GOLENIOWACH, Ul. T. KOŚCIUSZKI 20; 42-445 SZCZEKOCINY.	Skala:	1:100
TREŚĆ	RZUT FUNDAMENTÓW - OPASKA ŻELBETOWA	Data:	Maj 2022 rok.
OPRACOWAŁ:	inż. Krzysztof Olczyk - upr.bud. Nr 129/KL/82 mgr. inż. Stanisław Grudzień - upr. bud. Nr 228/KL/72	Nr Rys.	K-1